

VÝKAZ MATERIÁLU:

Por.č.	NÁZOV	TYP	MNOŽSTVO
1	POZINKOVANÝ VODIČ	FeZn 30/4	40m
2	POZINKOVANÝ VODIČ	FeZn Ø10	12m
3	POZINKOVANÝ VODIČ	FeZn Ø8	90m
4	SVORKA SKÚŠOBNÁ	SZ	4ks
5	SVORKA SPOJOVACIA	SS	24ks
6	SVORKA OKAPOVÁ	SO	4ks
7	UZEMŇOVACIA SVORKA	SR 02	6ks
8	UZEMŇOVACIA SVORKA	SR 03	8ks
9	PODPERA VEDENIA NA LEPENKOVÉ STRECHY	PV22	70ks
10	ZVODOVÁ TYČ	JP15	4ks
11	SVORKA K ZEMNIAČEJ TYČI	SJ 01	8ks
12	DRŽIAK ZVODOVEJ TYČE DO MURIVA	DJ7hd	8ks
13	ŠTÍTOK SMALTOVANÝ	ST	4ks


POZNÁMKA:

- MAX. PRECHODOVÝ ODPOR UZEMŇOVACEJ SIETE $R_z < 10,0 \text{ ohm}$
- PASÍVNU OCHRANU ZVODU (ZALIATÍM ASFALTOM, PÁSKOU PLU,...) JE POTREBNÉ PREVIESŤ:
PRI PRECHODE ZVODU DO PÔDY V DĹŽKE NAJMEŇ 30cm POD POVRCHOM A 20cm NAD
POVRCHOM ZEME
- SPOJE V ZEMI OCHRÁŇIŤ PROTI KORÓZII (PLU PÁSKA, PVC NÁTER, RESP. INÝ PROTIKORÓZNY NÁTER)
- ZVOD FAREBNE OZNAČIŤ PODĽA STN 60 445

LEGENDA:

- NAVHRHOVANÁ ZACHYTAVACIA SÚSTAVA
- NAVHRHOVANÁ UZEMNENIE
- NAVHRHOVANÁ SVORKA SKÚŠOBNÁ
- BLESKOZVODNÁ SVORKA
- OZNAČENIE ZVODU, ST

ULOŽENIE KÁBLA V RASTLOM TERÉNE

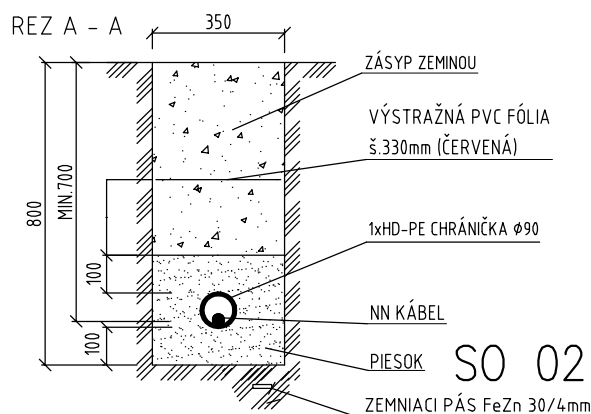

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	
ING. A. PULŠČÁK	ING. A. PULŠČÁK	
OBSTARAVATEĽ : OBEC KRUŽLOVÁ, KRUŽLOVÁ 8, 090 02 KRUŽLOVÁ		
KRAJ : PREŠOVSKÝ	OKRES STAVBY : SVIDNÍK	
STAVBA :		stupeň : DSP
ŠPORTOVO – KULTÚRNY AREÁL KRUŽLOVÁ		formát : 1xA4
		dátum : 10/2017
OBJEKT:		číslo zák. :
SO 02 AMFITEÁTER		arch. číslo :
PRÍLOHA :		číslo prílohy :
BLESKOZVOD		číslo súpravy :
		F.8

TIMOTI design s.r.o.
Björnsonova 2
080 01 Prešov
mobil: 0905 817 412, e-mail: timotidesign@gmail.com